

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Z.P.H."ELEKTRO-PLAST" Sp. z o.o.
Ul. Rogatka 14
62-860 Opatówek
Poland

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen
Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN IEC 62208 (VDE 0660-511):2024-10; EN IEC 62208:2023

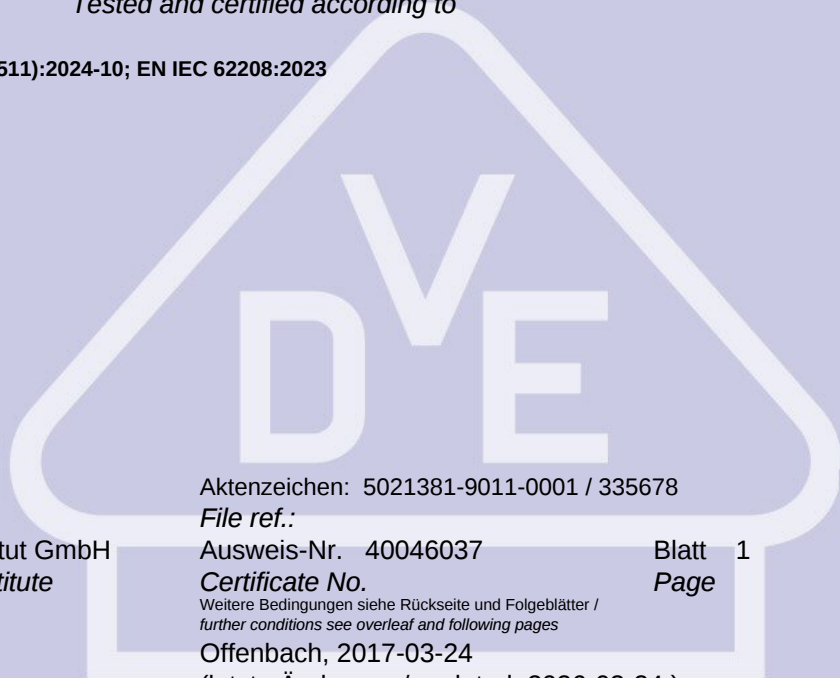

Aktenzeichen: 5021381-9011-0001 / 335678

File ref.:

Ausweis-Nr. 40046037

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2017-03-24

(letzte Änderung / updated 2026-03-24)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Z.P.H."ELEKTRO-PLAST" Sp. z o.o., Ul. Rogatka 14, 62-860 OPATÓWEK, POLAND

Aktenzeichen / *File ref.*
5021381-9011-0001 / 335678 / TL7 / FGM

letzte Änderung / *updated*
2026-03-24

Datum / *Date*
2017-03-24

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40046037.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40046037.

Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen *Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies*

Typ(en) / *Type(s)*

RH-4	wall mounting
RH-6	wall mounting
RH-8	wall mounting
RH-12	wall mounting
RH-18	wall mounting
RH-24	wall mounting
RH-36/2	wall mounting
RH-36/3	wall mounting
RH-54/3	wall mounting
RH-72/4	wall mounting
RHp-8	under plaster mounting
RHp-12	under plaster mounting
RHp-18	under plaster mounting
RHp-24	under plaster mounting

Bemessungsbetriebsspannung <i>Rated operational voltage</i>	500 V AC
--	----------

Bauart <i>Kind of construction</i>	Plastik <i>plastic</i>
---------------------------------------	---------------------------

Aufstellungsart <i>Condition of installation</i>	Wandmontage, aufputz oder unterputz <i>wall mounting or under plaster mounting</i>
---	---

Schutzart <i>Degree of protection</i>	IP65 / IK07
--	-------------

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3